

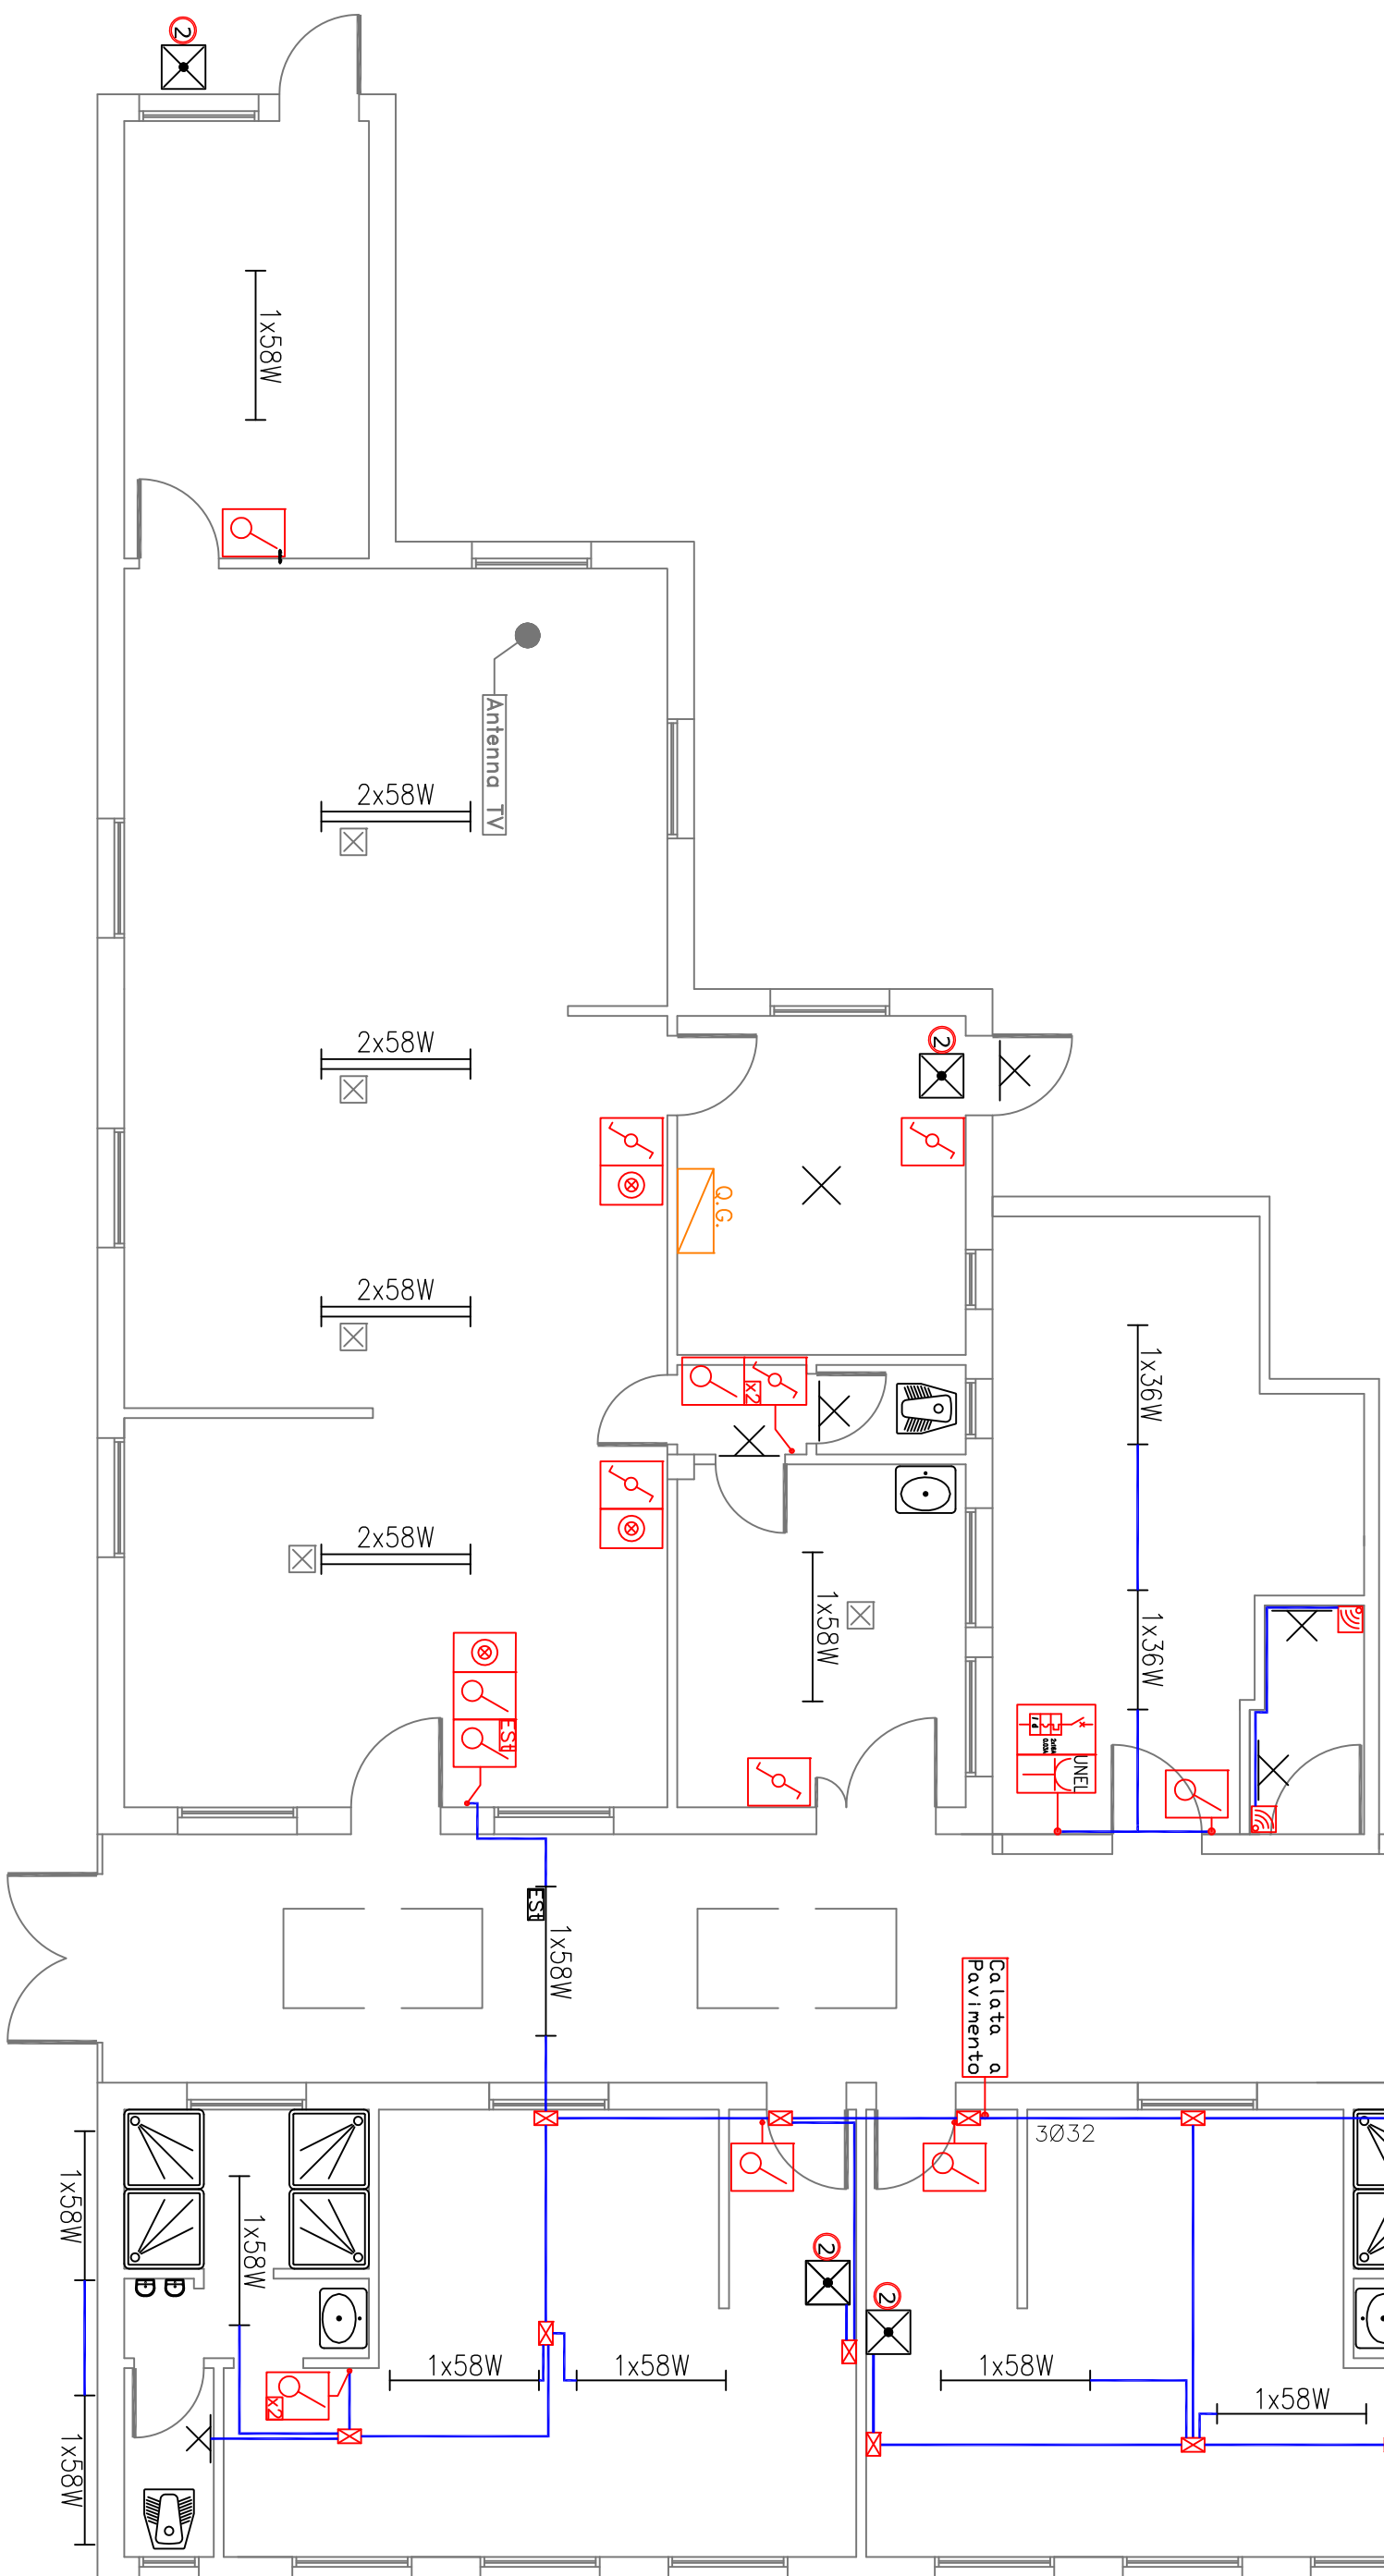
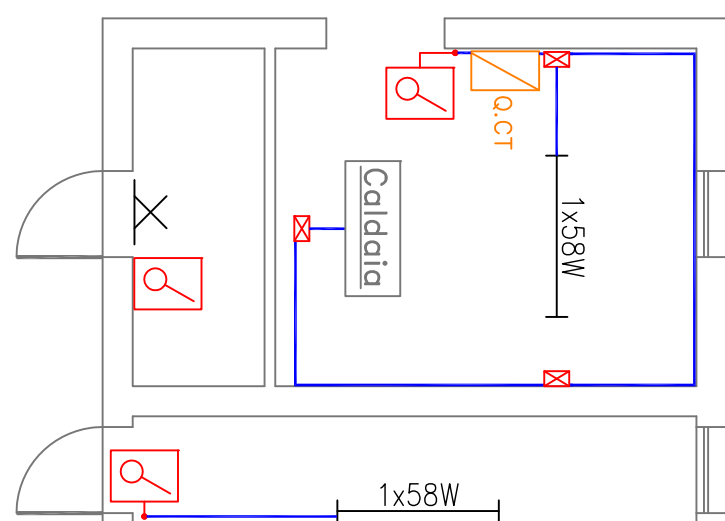
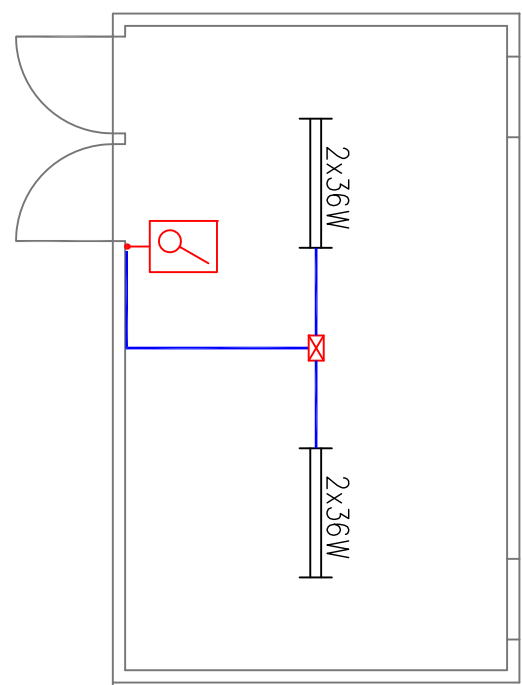



Illuminazione e Illuminazione Emergenza

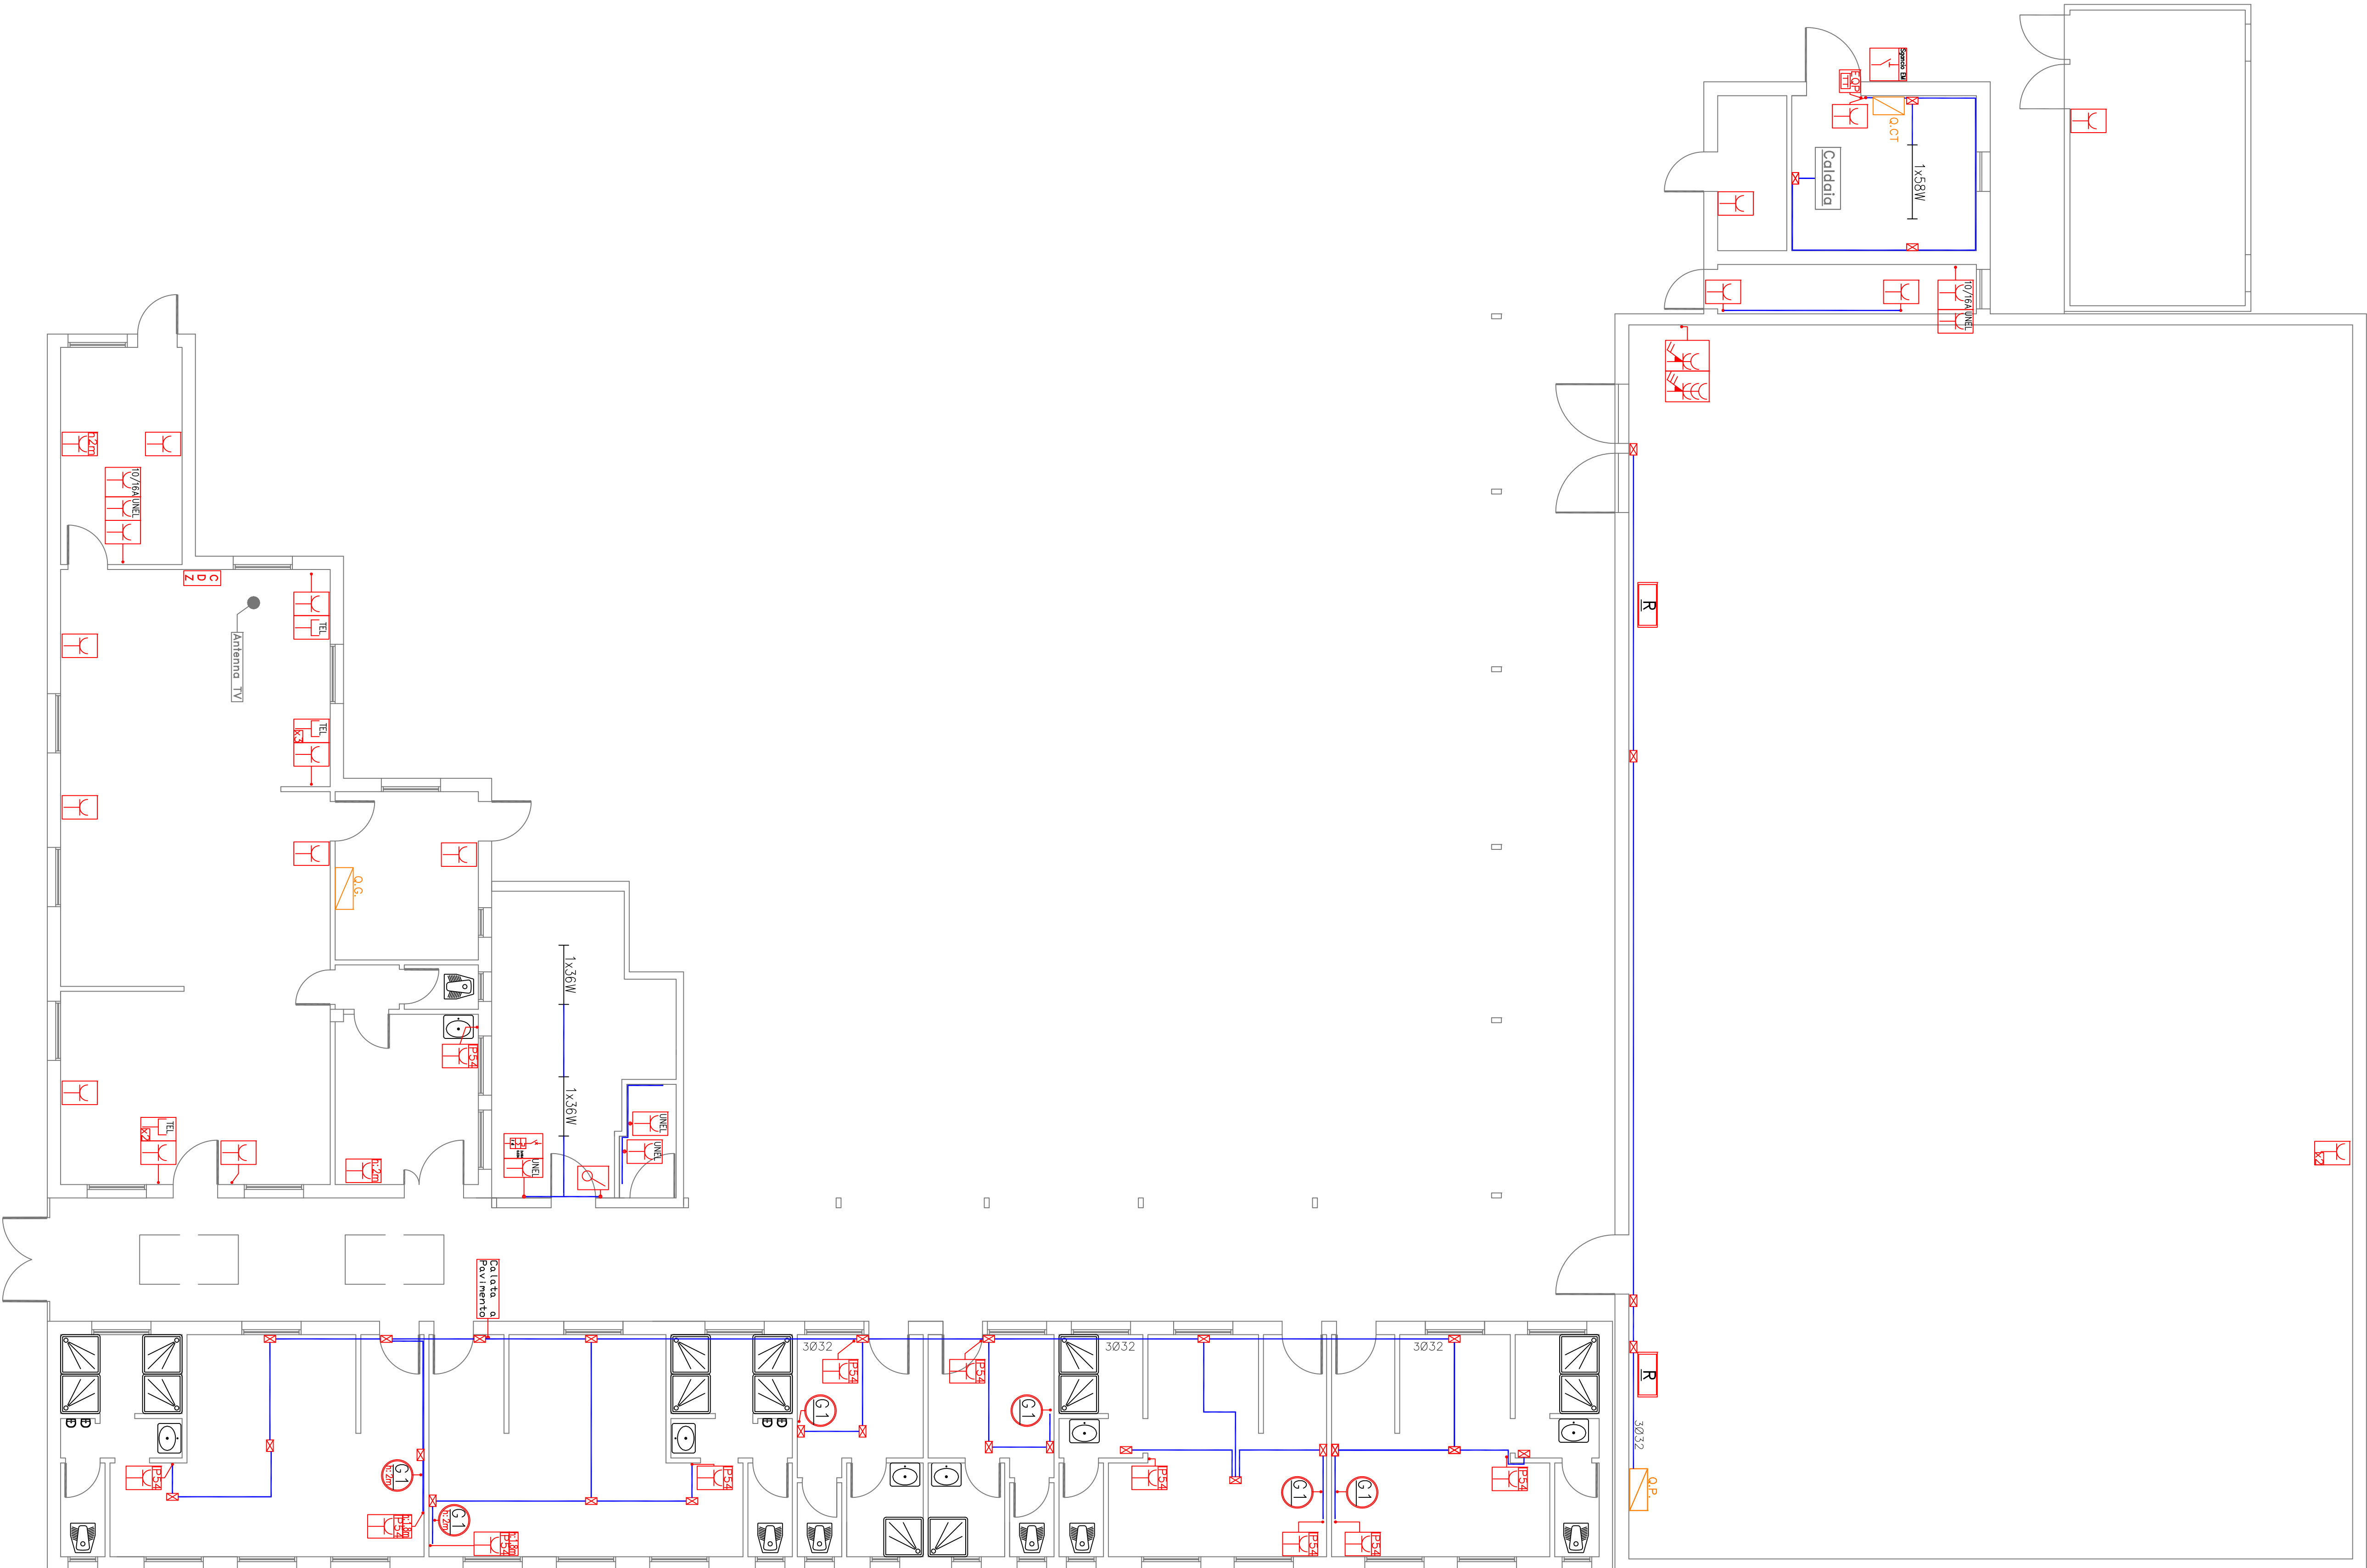

Forza Moutice

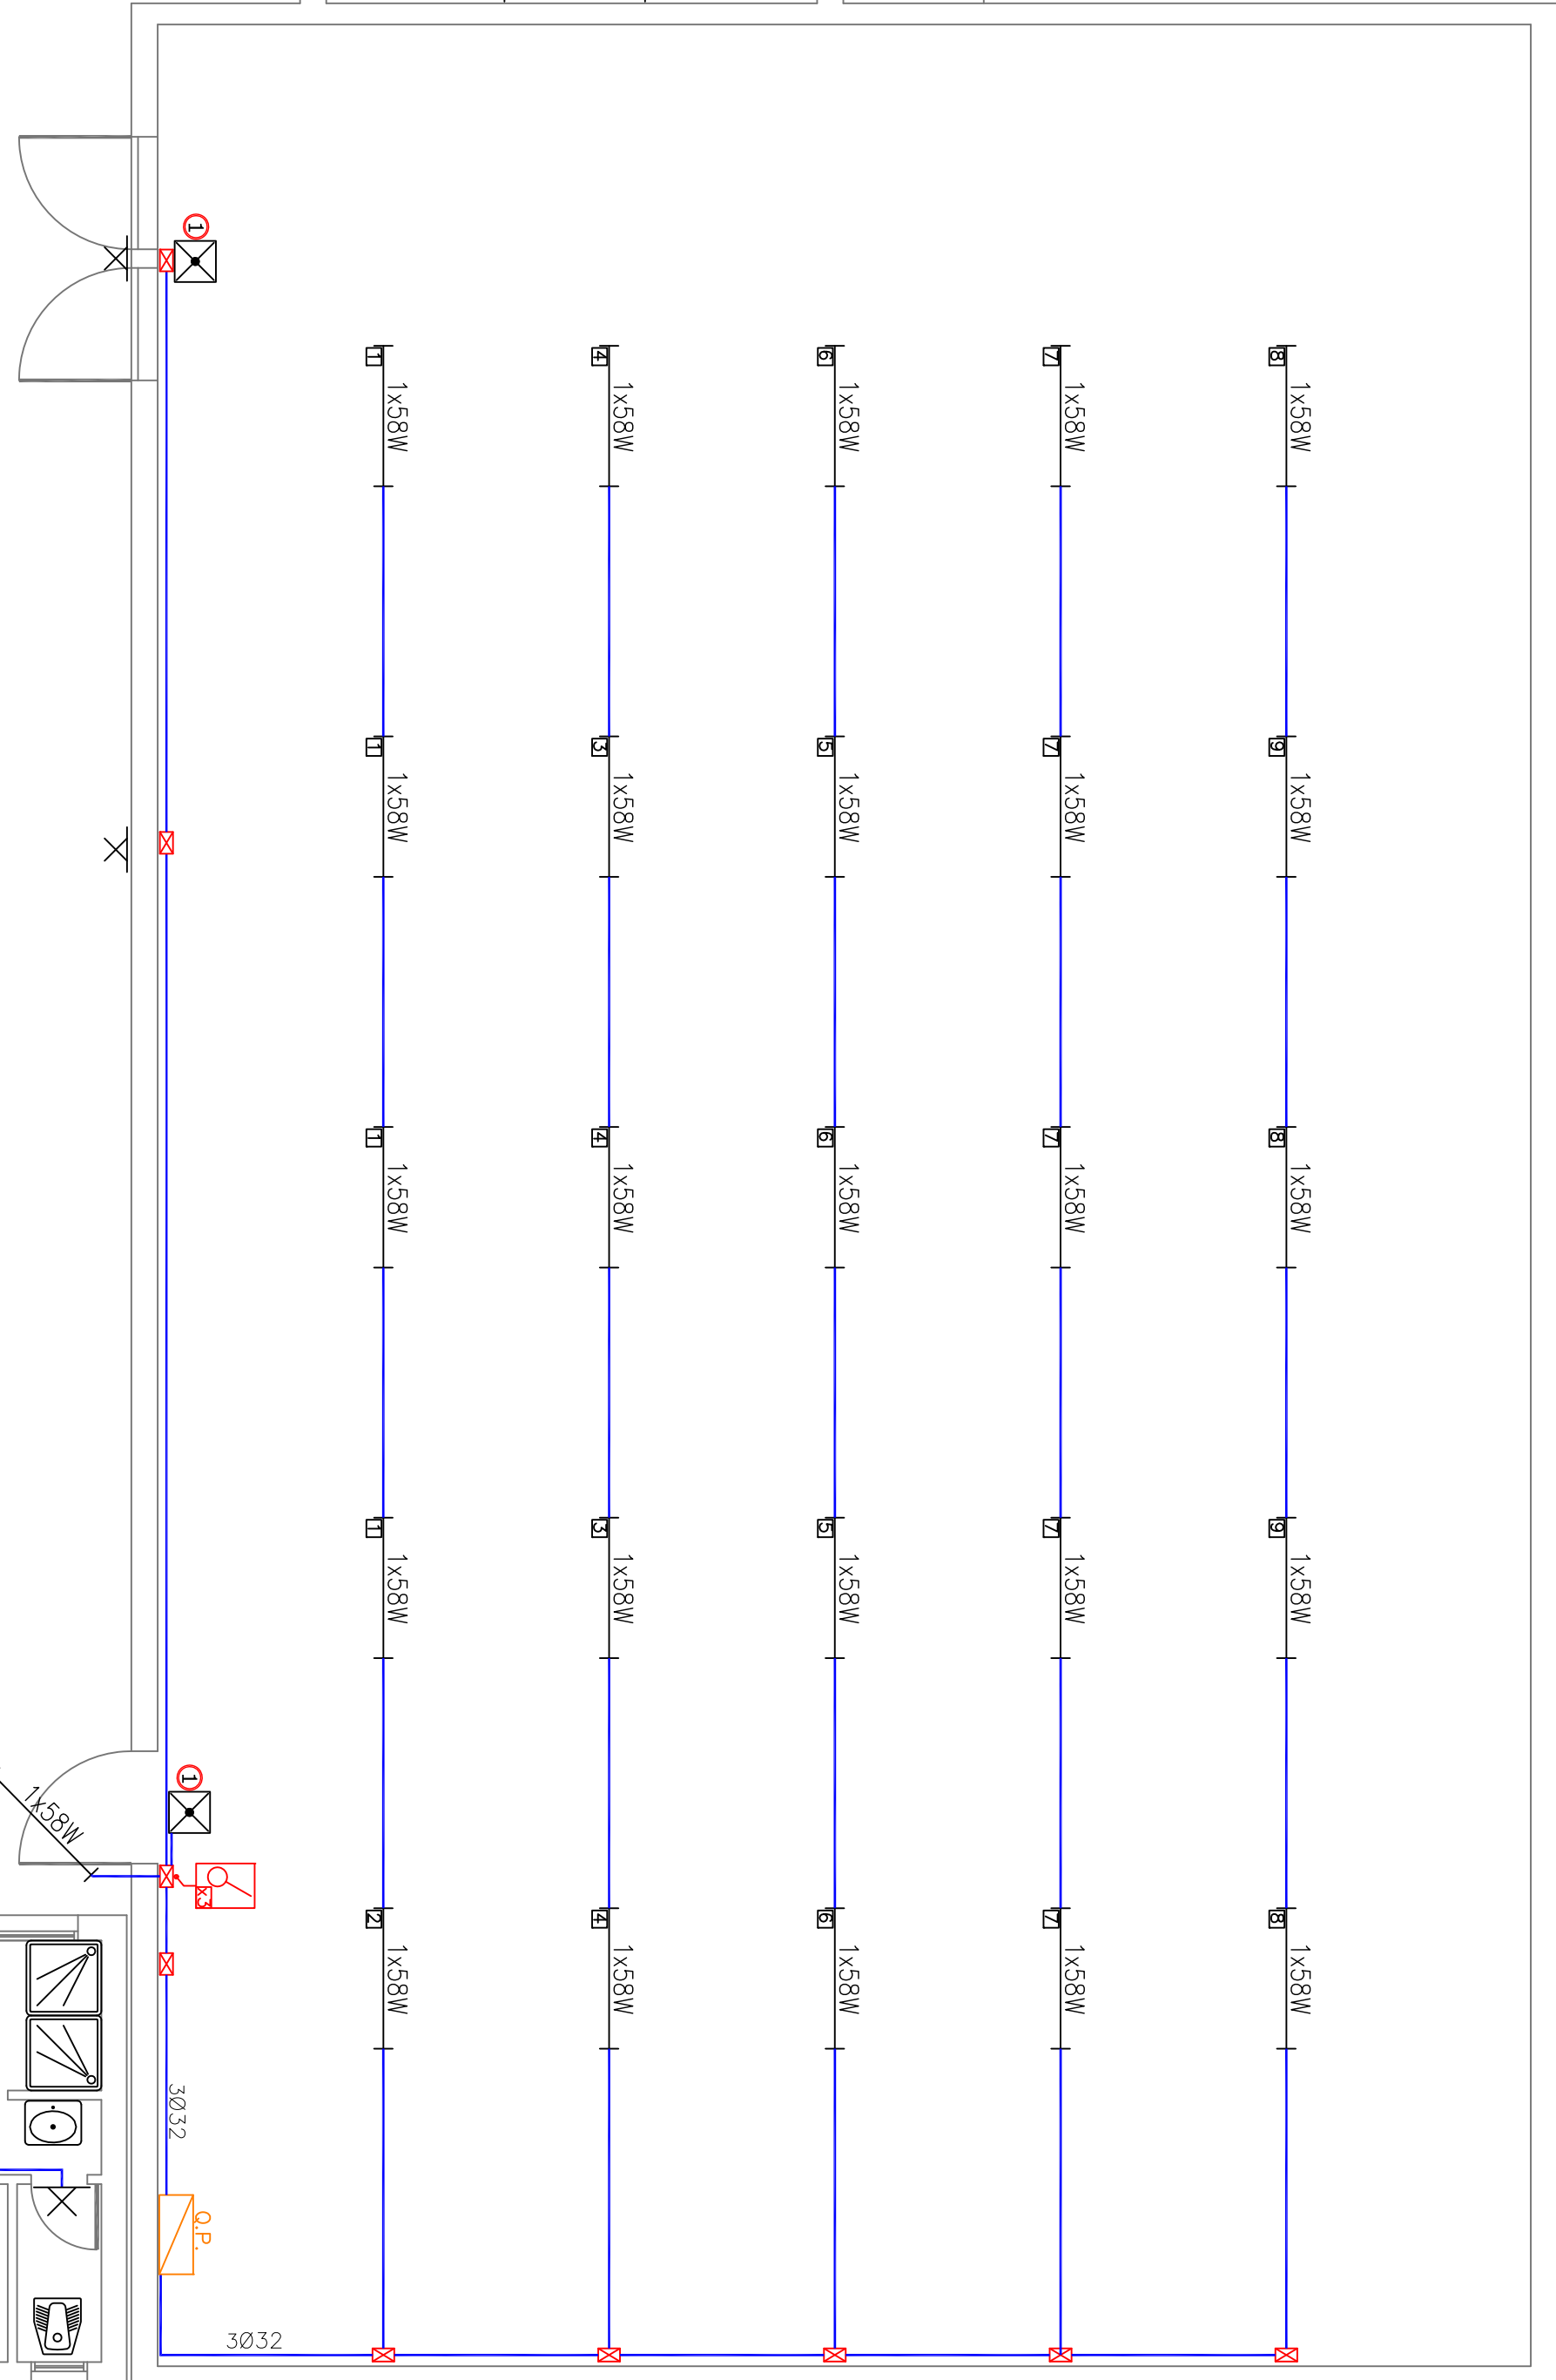

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Sgancio di Emergenza
	Interruttore di emergenza
	Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza
	Flusso luminoso minimo 0,01m
	Flusso luminoso minimo 170lm
	Proiettore a fascio largo
	Apparecchio d'illuminazione a due tubi fluorescenti da 58W
	Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente da 58W
	Apparecchio d'illuminazione a due tubi fluorescenti da 36W
	Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente da 36W
	Punto alimentazione
	Punto luce a parete
	Punto luce
	Pulsante luminoso
	Deviatore unipolare
	Interruttore
	Preselezione telefonica
	Preselezione 2P+T tipo UNEL
	Bipresa 2P+T 10/16 A
	Bipresa CEE 3P+PE interbloccata
	Preselezione CEE 3P+PE interbloccata
	Preselezione 2P+PE con fusibili interbloccati
	Preselezione con contatto per conduttore di protezione
	Gruppo composto da -Interruttore bipolare -Fusibile
	Robur
	Scatola di derivazione
	Tubo PVC rigido installato a vista
	Quadro distribuzione
	Rivestimento di movimento

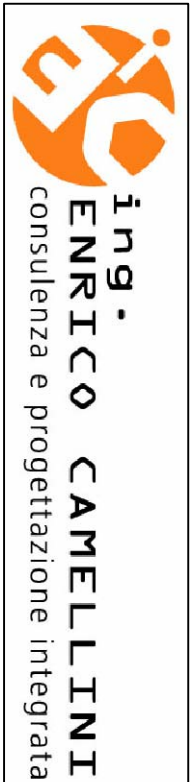

Via Proconsoli, 9  
42100 Reggio Emilia  
Tel. 0522/293266

TAVOLA N°  
01

Firma e timbro

Dis. Sost. del

Ver. Sost. II

Scale 1:100 Data NOV/2020

Impianti elettrici in edificio ad uso

Palestra e Spogliatoi

File PL\_6920

PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI